ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA

Revisão: 01.07.2023

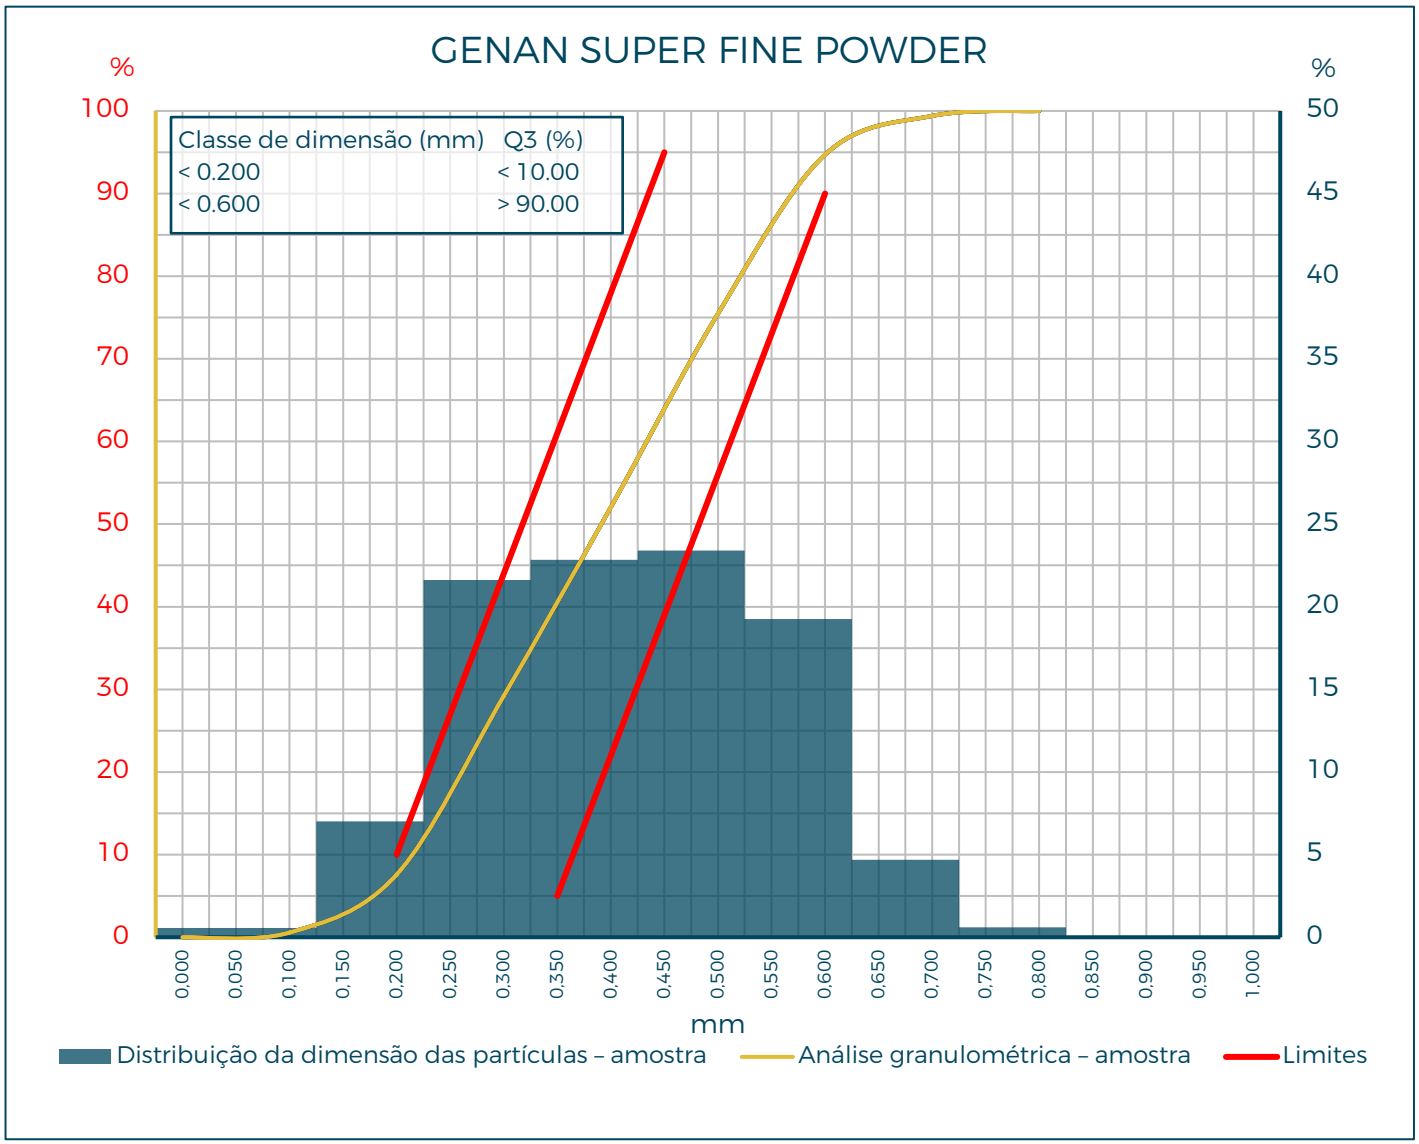

Material analisado em CAMSIZER por Retsch Technology.

Princípio de medição: Análise de Imagem Dinâmica (ISO 13322-2:2006)

Pelo menos 80% do material encontra-se dentro da gama de dimensão de partícula indicada na Ficha Técnica.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO2 (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.